N. RIC. ANNO:
RISERVATO ALL'UFFICIO:

661

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
PROVINCIA DI MODENA

AREA SERVIZI PIANIFICAZIONE E USO DEL TERRITORIO - SERVIZIO URBANISTICA

VARIANTE NON SOSTANZIALE

LAVORI DI:

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO "CA' NOVA" PER UNIONE DI LOTTI 5, 6A, 6B SENZA INCREMENTO DI POTENZIALITA' EDIFICATORIA

UBICAZIONE: LOCALITA' LA TORBA DI PAVULLO NEL FRIGNANO
CATASTO: FOGLIO 85 PARTICELLE 101, 325, 327, 330, 355, 357, 358 E AL FOGLIO 87 PARTICELLE 7, 479, 551, 555, 558, 559, 562, 563, 565, 567, 568, 570, 574, 613, 614, 615, 618, 620, 621, 622, 623.

RICHIEDENTE:

COMPARTO LA TORBA S.R.L.

TAVOLA N. I.2	RETE FOGNATURE ACQUE BIANCHE DI PROGETTO

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
BONDIOLI GEOM. LUCA
VIA GALATO N.67 - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
C.F. BNDLCU91G15G957Z - P.IVA 03550250361
MAIL/PEC: BONDIOLIGEOMLUCA@GMAIL.COM - LUCA.BONDIOLI@GEOPEC.IT

Tavola n.	Scala	Data	Rev.
I.2	1:500	07/01/2021	/
Oggetto: ACQUE BIANCHE DI PROGETTO		Elaborato: LB	Data Rev. /

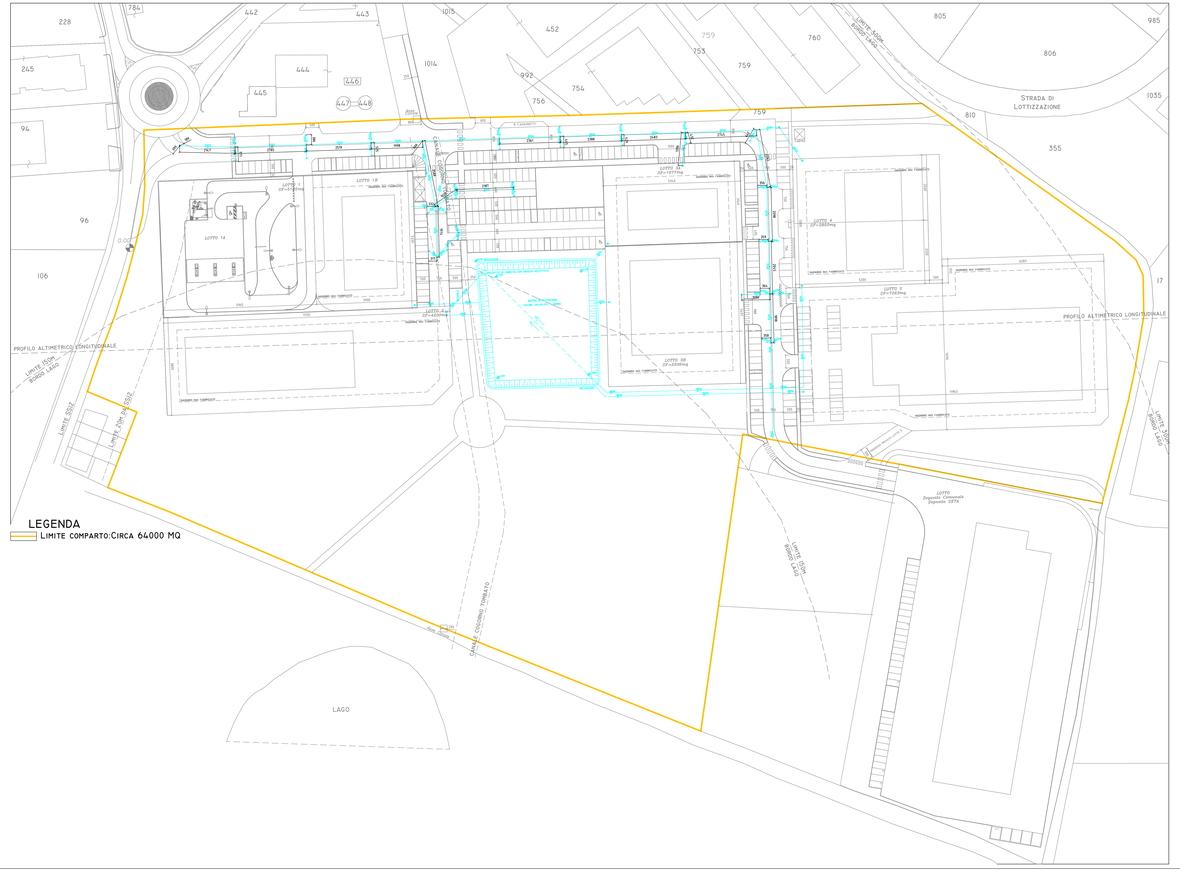

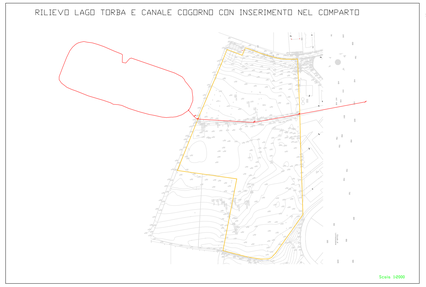

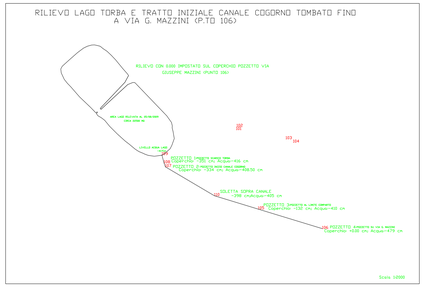

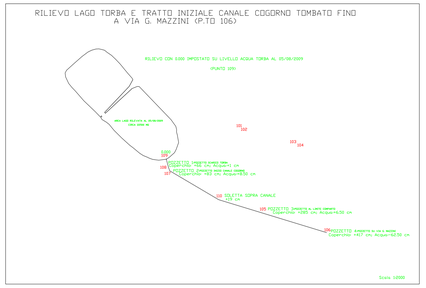

SEZIONE ESEMPLIFICATIVA DI FOSSI E BACINI D'INFILTRAZIONE, AD USO RACCOLTA E LAMINAZIONE ACQUE BIANCHE











SCHEMA ESEMPLIFICATIVO ALLINEAMENTO CONDOTTI

CAMBIO DI DIAMETRO
ALLINEAMENTO DELLA PARTE SUPERIORE
DEL CONDOTTO

LEGENDA: (COME DA DISPOSIZIONI HERA)

- RETE ACQUE BIANCHE: DIAMETRO TUBO IN PVC 500
  PROFONDITA' DI POSA 0.70-2.50 M
  TIPOLOGIA POSA CONDOTTA:A.BAULETTO IN SABBIA
- POZZETTO DI ISPEZIONE DIMENSIONI:80X80 CM
  TIPOLOGIA POSA POZZETTO: I.A SECCO
  TIPOLOGIA STRADALE 2° CATEGORIA
- CADITOIA STRADALE 40X40 CM

I BACINI D'INFILTRAZIONE SONO USATI COME VASCA DI LAMINAZIONE E PERTANTO DEBBONO AVERE UNO SCARICO DI TROPPO PIENO CHE LI COLLEGHI ALLA RETE FOGNARIA.
PER I BACINI D'INFILTRAZIONE CHE, ALL'INTERNO DEI LOTTI, RICEVONO LE ACQUE METEORICHE, SI PREVEDE UNO SCARICO DI TROPPO PIENO COLLEGATO AL TUBO DI COLLEGAMENTO DI OGNI LOTTO CON LA RETE FOGNARIA.

PARTICOLARE
TRINCEA STRETTA: B MINORE O UGUALE A 3 D



H MAGGIORE O UGUALE A 70 CM